




Bereitschafts-Zone (oben) und Trinkwasserlade-Zone (unten) sind geladen.

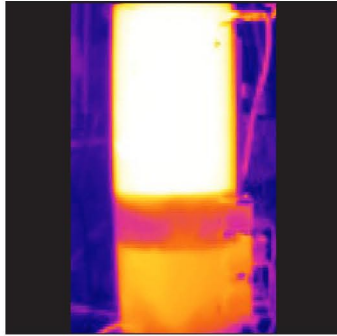

Zapfbetrieb mit Umladung von der Bereitschafts-Zone in die Trinkwasserlade-Zone.

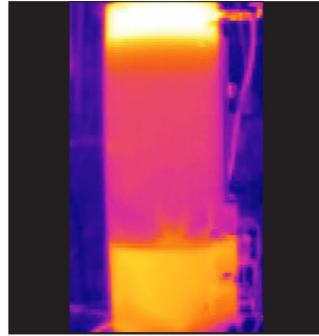

Nahezu entleerte Bereitschafts-Zone. Es wird neue Energie vom Wärmeerzeuger angefordert.

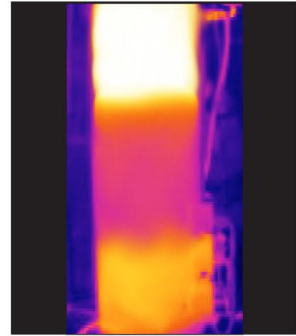

Neue Beladung der Bereitschafts-Zone und stabile Temperatur in der Trinkwasserlade-Zone.